


シャーシユニット接続図 [2]

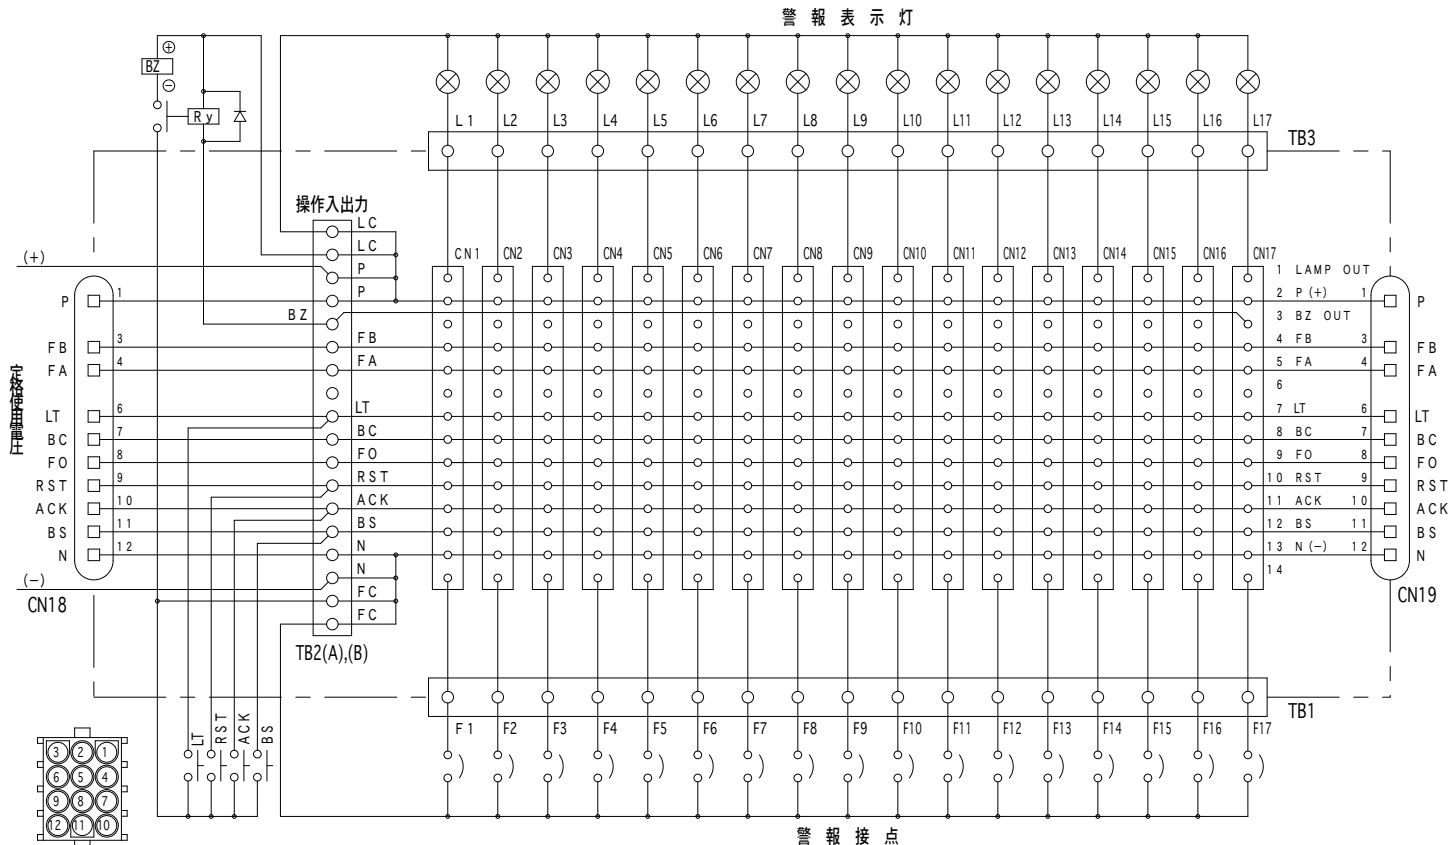

CN18 / CN19 番号図

- [1] シャーシユニットの接続図は、一点鎖線内 (———) に示します。それ以外のスイッチ、表示灯などは、このユニットには含まれません。
- [2] 電源ラインP (+) / N (-) の許容電流は、10Aです。
- [3] コモユニットKFA-66□□は、CN17に挿入して下さい。
- [4] アラームユニットKFA-65□□□Lは、CN1~CN16の他CN17にも挿入可能です。
- [5] CN17にコモユニットを使用する場合は、L17, F17の接続は不要です。

承認
確認
承認

備	16素子用									品名	シャーシユニット	
	ランプテスト付き仕様										KFA-64BL	
要	図法	第三角法	mm	尺度		図番		17357-G11A				
	設計	鈴木博	00.07.10		FNo.					S-55		
	製図	鈴木博	00.07.10									